


Stand 01.25 / W.20.04

Wasserzählvorrichtung ohne Umgehung

Rohrweite DN 32 - 50

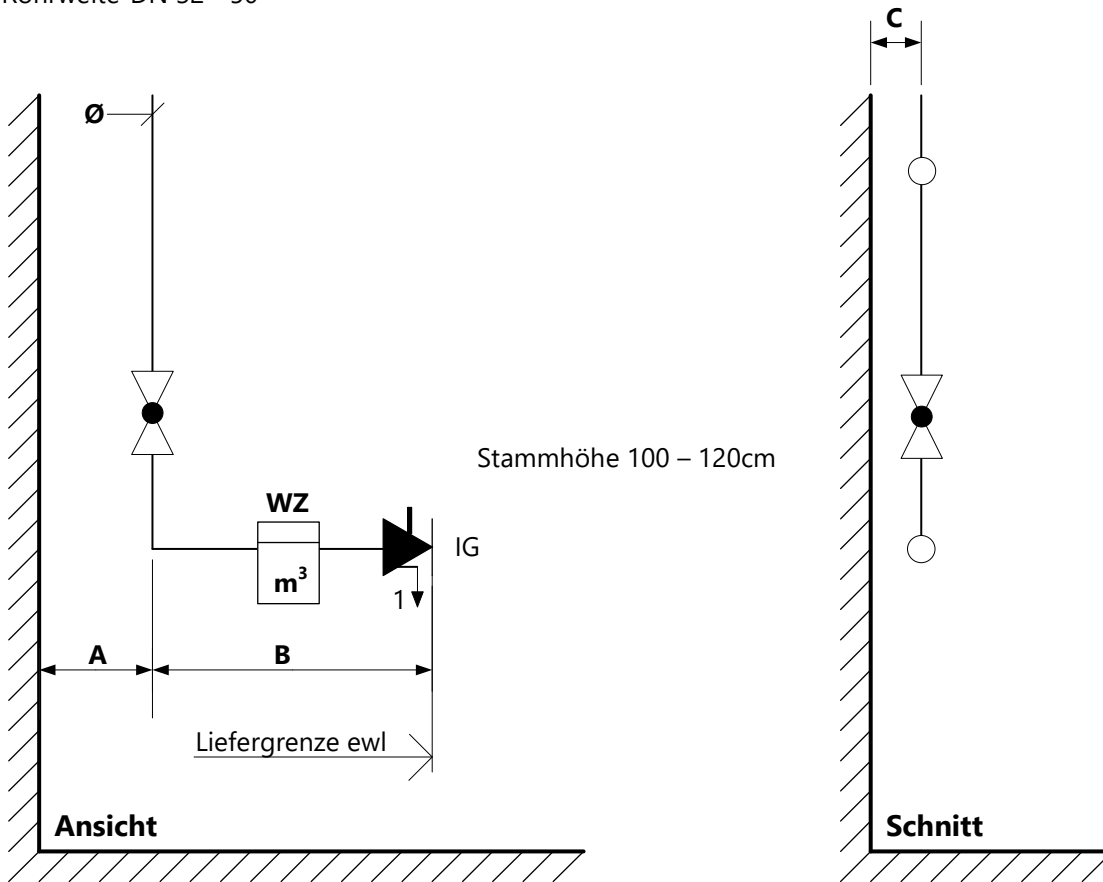

Masse:

| Ø | WZ | A | B | C |
|----|----|----|----|----|
| mm | DN | cm | cm | cm |
| 35 | 20 | 12 | 55 | 10 |
| 35 | 25 | 12 | 63 | 10 |
| 42 | 25 | 12 | 63 | 12 |
| 42 | 32 | 12 | 64 | 12 |
| 54 | 32 | 15 | 64 | 12 |
| 54 | 40 | 15 | 74 | 15 |

1 = Probenahmeventil durch Unternehmer

C = Wandabstand Fixmass, gegeben durch den Wasserzählerbügel, bitte unbedingt beachten!